Anlage 4h_Ansichten + Schnitte

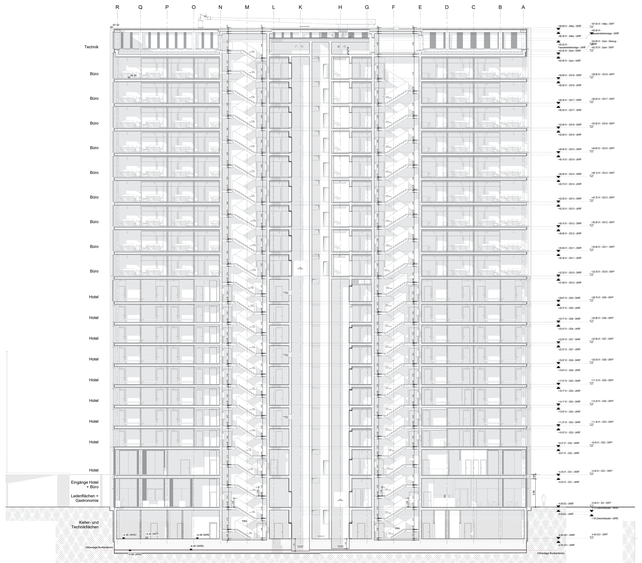

Schnitt A-A M_1:200

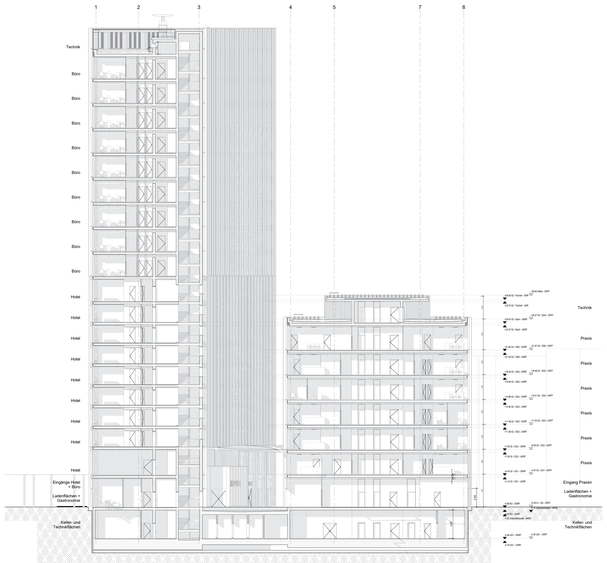

Schnitt B-B M_1:200

Schnitt C-C M_1:200

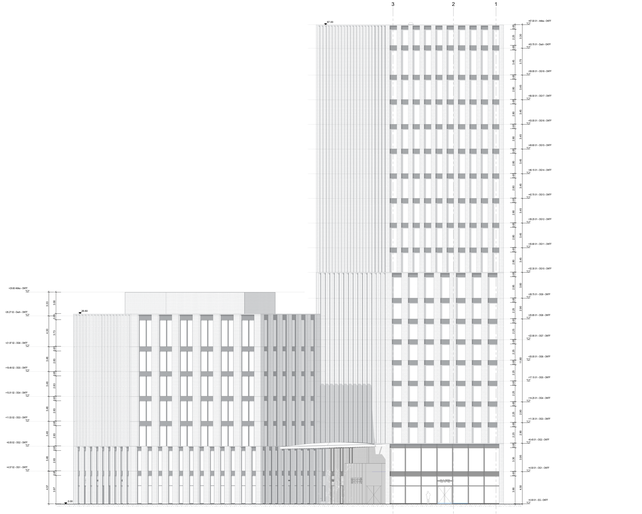

Ansicht 01 M_1:200

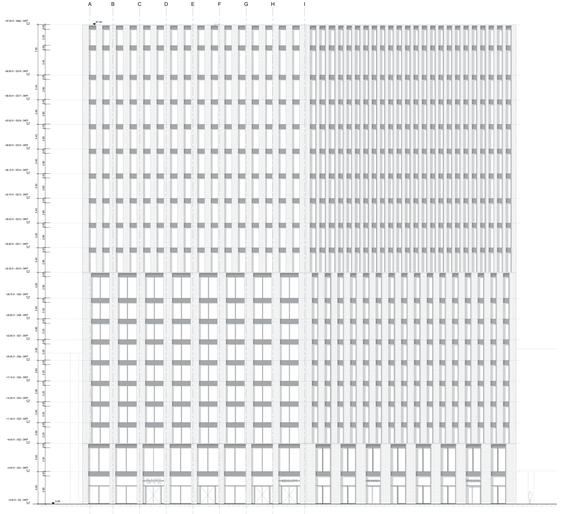

Ansicht 02 M_1:200

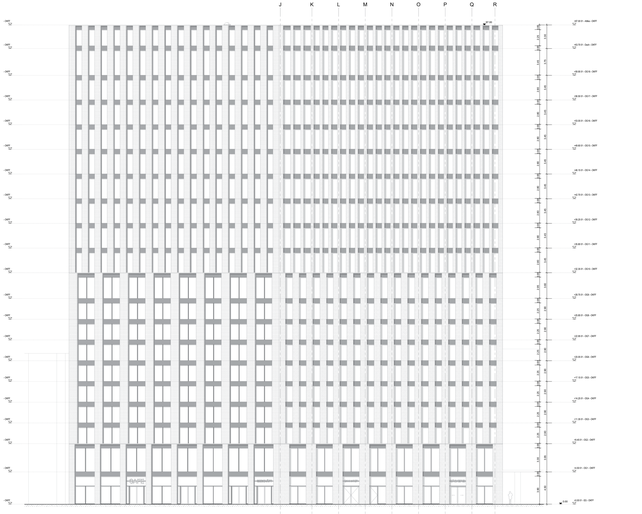

Ansicht 03 M_1:200

Legende

Stahlbeton (STB) | Mauerwerk (MW) | Bestandswand
Beton ortsewirkt (UB) | Porenbeton (PB) | Neuplanung im Bestand
Fertigteil (FT) | Verbleder (VB) | Abbruch
Gipskartonwand (GK) | Natursteln (NST)
+0,00 Grundrissköte | Detail - Nr. | Plan - Nr. | Linie verdeckt | Abdichtung
OKFF OKRF Höhenkoten | Drehflnness | Grundstücksgrenze
UKFD UKRD | Schnitt / Ansicht, | Bauabstand | Baugrenze
vorhergehende Änderungen | Baulinie
aktuelle Änderung

OKFF Oberkante Fertigfußboden	OK Oberkante	LDT Lüftbüchs Tür
OKRF Oberkante Rohdecke	OKF Oberkante Fertigfußboden	RDT Rauchschutztür (dicht)
OKRD Oberkante Rohdecke	HK Hinterkante	Drehflügeltüre Tür
UKFD Unterkante Fertigdecke	VK Vorderkante	RST Rauchschutztür, DIN 18095
UKRD Unterkante Rohdecke	ELT Elektro	Feuerhemmende Tür
FBRH Fertigbrüstungshöhe	HZG Heizung	TSD Hochfeuerhemmende Tür
RBRH Rohbrüstungshöhe	LÜT Lüftschrik	TSD Feuerbeständige Tür
LH Lichte Höhe (Fertigmaße)	SAN Sanitär	RS Zusatzfunktion Rauchschutz, DIN 18095
RH Rohbaurichtmaß	SPR Sprinkler	Tür vollwandig, dicht- und selbstschließend
FF Fertigfußboden	FE Fußboden	HS
RD Rohdecke	TEL Telefon	Feuerhemmende Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 30 Min.
FD Fertigdecke	DL Dachentlüftung	F30
BD Bodenbodenbruch (LB)	FA Feuermeldung	Feuerbeständige Bauteil, Feuerwiderstandsdauer 90 Min.
DD Deckenbodenbruch (LB)	LA Lautsprecheiltg	F90
DA Deckenspannung (LB)	PA Personenaufzug	Feuerwiderstandsdauer 90 Min.
UD Unterzugsdurchbruch (LB)	TRH Treppenhaus	F90
BE Bodenentlast (LB)		Feuerbeständige Wand
BA Bodenaussparung	FM Feuermelder	Feuerbeständige Verglasung
WA Wandaussparung (BAKT)	TL Feuertaucher	G30 / G60 / Glas
WD Wanddurchbruch (BAK)	FSK Feuerwehrschlüsselkasten	G90 Feuerwiderstandsdauer ≥ 90Min,
WS Wandschlitz (BAT)	BMZ Brandmeldezentrale	DIN 4102
	RM Rauchmelder	
UZ Unterzug	RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage	-A / -B Brandschutzklassifizierung
UZ Überzug	SG Sprinklergang	
DV Deckenversprung	SP Sprinkler	BW Brandwand
SW Schwelle	WHY Wandhydrant	BWF Brand Brandwand
BF Bauaerkfuge	HY Hydrant	mit besonderen
DF Dehnungsfuge	Fluchtrichtung	SSA Schallschutzanforderungen
		ÖF Öffenbares Fenster

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailblättern gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen gelten das lichte Maß von OKBH bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.



± 0,00 = 95 .00m ü. NHN

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET

Plandaten:

Plannummer	Projekt	Verfasser	Planinhalt	Bauteil	Planart	Geschoss	Plannummer	Status / Index	Mo.-Nr.
	ML.u	AR	GP	BT0	AN+SC		01	V00	00

Projekt: **Metropol, Ludwigshafen**

Ludwigshafens Mitte

Bauherr:
METROPOL
Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH & Co. KG
Nobelstraße 20
76275 Ettlingen

Planer: **RKW Architektur +** / URBAN AGENCY
RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
Büro Düsseldorf
Kirchsteigenstraße 30
40545 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Fachplaner:

Freigabe:

29.11.2019, Unterschrift RKW.TAENZLER.PFE	29.11.2019, Unterschrift RKW Architektur +	Datum, Unterschrift Firma 3	Datum, Unterschrift Firma 4

Planinhalt: Ansichten + Schnitte

Plan-Nummer	Projekt	Verfasser	Planinhalt	Bauteil	Planart	Geschoss	Plannummer	Status / Index	Mo.-Nr.
Plandaten	ML.u	AR	GP	BT0	AN+SC		01	V00	00

Verfasser	Maßstab	erstellt am	Leistungsphase	Werkplanphase		Format	Maßstab
AR	RKW	29.11.2019	LPH 4	-	01 Rohbaumaße in Ausgangsmaß R2 Rohbaumaße in Ausgangsmaß N3 Ausbaumaßstab	A0+ 611	1 : 200

Archiv: Projektnummer 21843 | Dateiname

x-Refs | Dateiname

gedruckt am: 29.11.2019